



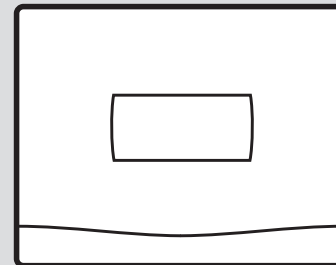

eRELAX

0020197224



da Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Indhold

1	Sikkerhed	3	5	Udførelse af elinstallation	12
1.1	Handlingsrelaterede advarsler.....	3	6	Betjeningskoncept	13
1.2	Korrekt anvendelse.....	3	7	Idrifttagning	13
1.3	Generelle sikkerhedsanvisninger	4	7.1	Overdragelse af produktet til ejeren	13
1.4	Krav til ledninger.....	5	8	Afhjælpning af fejl	13
1.5	Forskrifter (direktiver, love, standarder).....	5	8.1	Udskiftning af batteri	14
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen	6	9	Service	14
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation.....	6	9.1	Fremskaffelse af reservedele	14
2.2	Opbevaring af dokumentation	6	10	Genbrug og bortskaffelse	15
2.3	Vejledningens gyldighed.....	6	11	Kundeservice	15
3	Produktbeskrivelse	6	Tillæg		16
3.1	Produktopbygning.....	6	A	Fejl – oversigt	16
3.2	Angivelser på typeskiltet.....	7	B	Tekniske data	16
3.3	CE-mærkning.....	7	B.1	Tekniske data – termostat.....	16
4	Montering	7	B.2	Tekniske data – kommunikationsenhed	17
4.1	Kontrol af leveringsomfanget.....	7	B.3	Produktdata i henhold til EU-forordning nr. 811/2013, 812/2013.....	18
4.2	Mindstefastande	8	B.4	App	19
4.3	Overholdelse af krav til opstillingsstedet	8	C	Juridisk information	19
4.4	Montering af kommunikationsenhed.....	8			
4.5	Montering af termostat.....	9			



1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede advarsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser



Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød



Advarsel!

Fare for lette kvæstelser



Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.

Vaillant-styringen eRELAX foretager vejrkom-penserende og tidsafhængig styring af et var-meanlæg med en Vaillant-kedel med eBUS-brugerflade.

Desuden kan en tilsluttet varmtvandsbeholder varmtvandsproduktion styres.

Drift med følgende komponenter og tilbehør er tilladt:

- Varmtvandsbeholder (konventionel)
- overholdelse af de medfølgende betjenings-, installations- og vedligeholdelsesvejledninger til produktet samt alle øvrige anlægskomponenter
- installation og montering i overensstem-melse med apparatets og systemets godkendelse



- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Anvendelse i overensstemmelse med formålet omfatter desuden installation iht. IP-koden.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Fare som følge af utilstrækkelig kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifikationer:

- Montering
- Afmontering
- Installation

- Idrifttagning
- Eftersyn og service
- Reparation
- Standsning
- ▶ Gå frem i henhold til den højeste standard.

1.3.2 Fare som følge af fejlfunktioner

- ▶ Kontrollér, at varmeanlægget er i teknisk korrekt tilstand.
- ▶ Kontrollér, at intet sikkerheds- og overvågningsudstyr er fjernet, brokoblet eller sat ud af drift.
- ▶ Afhjælp straks fejl og skader, der påvirker sikkerheden.
- ▶ Styringen skal installeres, så den ikke er tildækket af møbler, gardiner eller andet.
- ▶ Informer brugeren om, at alle termostater skal være helt åbne i det rum, hvor styringen er monteret.



1.3.3 Risiko for materiel skade på grund af frost

- ▶ Installer ikke produktet i rum med frostrisiko.

1.3.4 Risiko for materiel skade på grund af uegnet opstillingsrum

Hvis styringen installeres i et fugtigt rum, kan elektronikken blive beskadiget af fugten.

- ▶ Styringen må kun installeres i tørre rum.

1.3.5 Risiko for materiel skade på grund af uegnet værktøj

- ▶ Brug et fagligt korrekt værktøj.

1.4 Krav til ledninger

- ▶ Anvend almindelige kabler til ledningsføringen.

Minimumtværsnit

- Busledning (lavspænding): $\geq 0,75 \text{ mm}^2$

Maksimal ledningslængde

- Busledninger: $\leq 125 \text{ m}$

1.5 Forskrifter (direktiver, love, standarder)

- ▶ Overhold de gældende forskrifter, normer, retningslinjer, forordninger og love.

2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- ▶ Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

- ▶ Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag videre til den systemansvarlige ejer.


2.3 Vejledningens gyldighed



Denne vejledning gælder udelukkende for:

Produkt	Artikelnummer
eRELAX	0020197224

3 Produktbeskrivelse

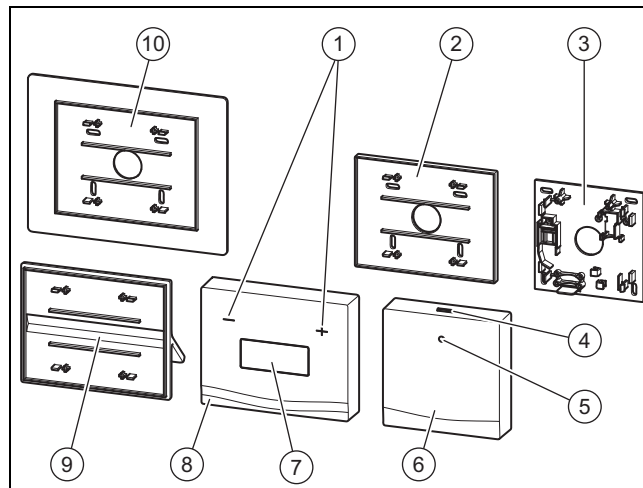
3.1 Produktopbygning



- | | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| 1 | Tasterne  og  | 6 | Kommunikationsenhed |
| 2 | Vægbeslag lille termostat | 7 | Display |
| 3 | Vægbeslag kommunikationsenhed | 8 | Termostat |
| 4 | Bluetooth-knap/knappen | 9 | Enhedsstander |
| 5 | Status-lysdiod | 10 | Vægbeslag stor termostat |

3.2 Angivelser på typeskiltet

Typeskiltet er fra fabrikken anbragt på bagsiden af kommunikationsenheden og termostaten.

Angivelser på typeskiltet	Betydning
	Stregkode med serienummer (kun ved kommunikationsenheden), 7. til 16. ciffer = produktets artikelnummer
eRELAX	Produktbetegnelse
V mA	Driftsspænding og strømforbrug
LR03	Batteritype

3.3 CE-mærkning



Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne i henhold til overensstemmelseserklæringen opfylder de grundlæggende krav i de relevante direktiver/retningslinjer.

Hermed erklærer producenten, at den trådløse anlægstype, der er beskrevet i den foreliggende vejledning, er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen kan ses i sin helhed på følgende internetadresse: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

4 Montering


4.1 Kontrol af leveringsomfanget

► Kontrollér leveringsomfanget for mangler.

4.1.1 Leveringsomfang

Mængde	Betegnelse
1	Termostat
1	Kommunikationsenhed
1	Enhedsstander til termostat
1	Lille vægbeslag til termostat
1	Stort vægbeslag til termostat
1	Vægbeslag til kommunikationsenhed
1	Strømforsyning til kommunikationsenhed
3	Batterier til termostat
1	Medfølgende dokumentation
1	Materialepakke, monteringsmateriale: <ul style="list-style-type: none">– 4x dyvler– 4x skruer

4.2 Mindsteafstande

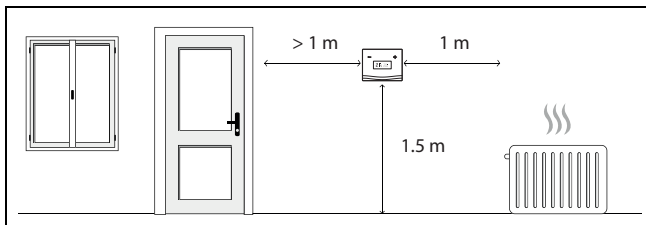

4.3 Overholdelse af krav til opstillingsstedet

Kommunikationsenhed


- ▶ Installer en kommunikationsenhed på en egnet position på væggen, så den trådløse WLAN-forbindelse og den trådløse forbindelse til termostaten er sikret.
- ▶ Installer en kommunikationsenhed i nærheden af stikdåsen, så strømforsyningen er sikret.
- ▶ Placer kommunikationsenheden, så kommunikationsenheden kan forbindes med kedlen via en eBUS-ledning.

Termostat

- ▶ Placer termostaten, så den trådløse forbindelse til kommunikationsenheden er sikret.
- ▶ Placer termostaten, så en fejlfri registrering af rumtemperaturen er sikret. Overhold i den forbindelse mindsteafstandene (→ side 8).


4.4 Montering af kommunikationsenhed

4.4.1 Montering af kommunikationsenhedens vægbeslag

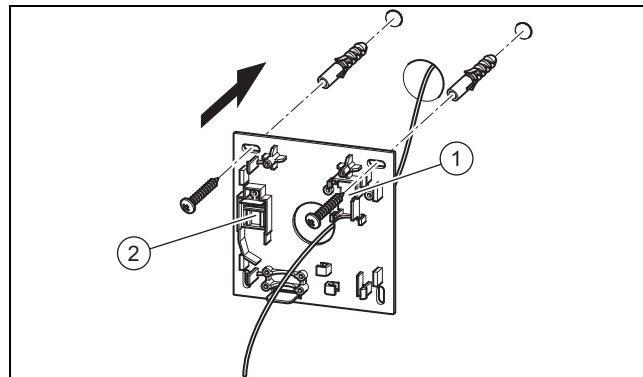


1. Tag vægbeslaget af kommunikationsenhedens bagside.
2. Positionér vægbeslaget et egnet sted på væggen, og tag højde for kabelgennemføringen til eBUS-ledningen.
3. Hvis der allerede er ført en eBUS-ledning ud af væggen, skal eBUS-ledningen føres gennem vægbeslagets kabelgennemføring. Hvis der ikke er ført en eBUS-ledning ud af væggen, skal eBUS-ledningen føres gennem undersiden af kommunikationsenheden.
4. Markér borehullerne.
5. Bor to huller med diameteren 6 mm.
6. Isæt de medfølgende rawplugs i borehullerne.

7. Monter vægsoklen på væggen med de medfølgende skruer.

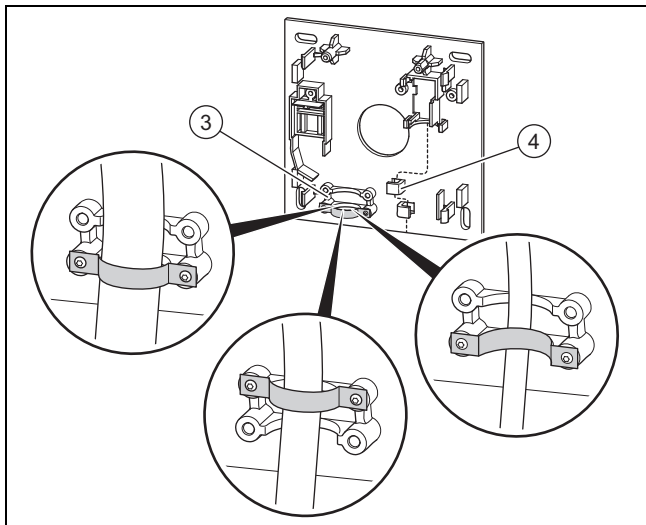

8. Hvis du fører ledningen fra undersiden af vægbeslaget til eBUS-stikket, skal du benytte trækafastningen (3). Trækafastningen kan tilpasses til forskellige kabeldiameter (op til maks. 9 mm).
9. Tilslut eBUS-ledningen til eBUS-stikkets klemmer (2) på vægbeslaget (→ side 12).
10. Sæt strømforsynings bøsning på modstikket (1) på vægbeslaget, og før kablet gennem trækafastningen(4).

4.4.2 Påsætning af kommunikationsenhed på vægbeslag

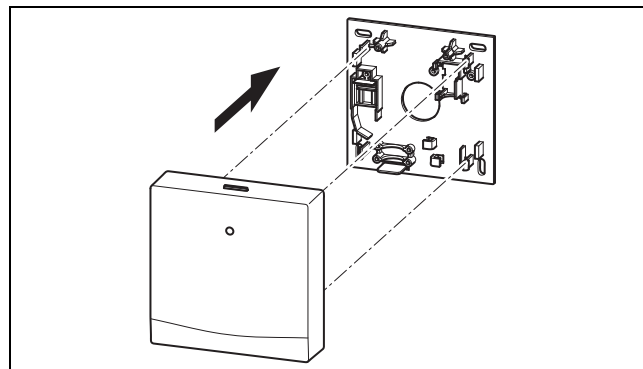

1. Sæt kommunikationsenheden forsigtigt på vægbeslaget.
2. Tryk kommunikationsenheden forsigtigt ind i vægbeslaget, indtil tapperne på kommunikationsenheden går hørbart i indgreb i vægbeslaget.
 - ◁ Lysdioden på kommunikationsenheden blinker blåt.


4.5 Montering af termostat

Du kan montere termostaten enten på væggen ved hjælp af vægbeslaget eller på enhedsstanderen.

4.5.1 Montering af termostatens vægbeslag

Forberedelser


1. Sørg for vægmontering af termostaten for, at den trådløse forbindelse mellem termostat og kommunikationsenhed er sikret (se følgende kapitel).
2. Hvis den trådløse forbindelse er forringet på grund af elektriske apparater eller bygninger, skal du vælge et andet opstillingssted til termostaten.

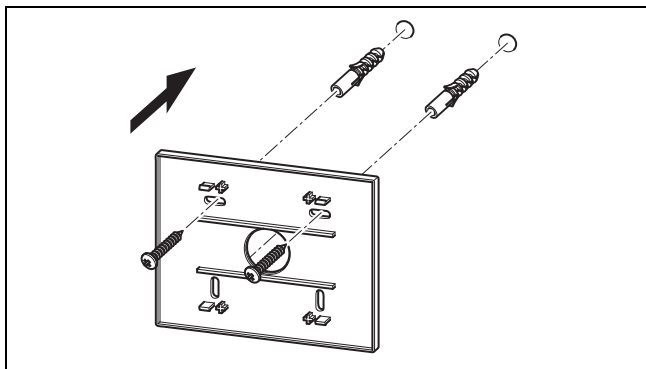

1. Tag vægbeslaget af termostatens bagside.
2. Positionér vægbeslaget et egnet sted på væggen. Overhold mindstefstandene (→ side 8).
3. Markér borehullerne.
4. Bor to huller med diameteren 6 mm.
5. Isæt de medfølgende rawplugs i borehullerne.
6. Monter et af de to vægbeslag på væggen med de medfølgende skruer.

- Hvis der allerede har været installeret en termostat på opstillingsstedet, og væggennembruddet ikke kan skjules af det lille vægbeslag, skal du bruge det store vægbeslag. Ellers skal du bruge det lille vægbeslag.


4.5.2 Påsætning af termostat på vægbeslag

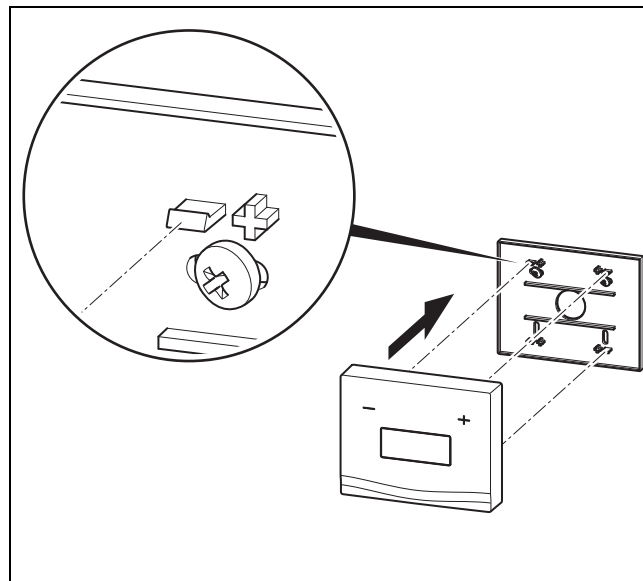

1. Isæt batterierne i termostaten.
2. Sæt termostaten forsigtigt på vægbeslaget.


3. Tryk termostaten forsigtigt ind i vægbeslaget, til vægbeslagets tappe går hørbart i indgreb i termostaten.
4. Kontrollér radioforbindelsen mellem termostat og kommunikationsenhed (temperaturvisning på display, se betjeningsvejledningen).
5. Nedsæt efter behov afstanden mellem termostat og kommunikationsenhed.
5. Kontrollér radioforbindelsen mellem termostat og kommunikationsenhed (temperaturvisning på display, se betjeningsvejledningen).
6. Nedsæt efter behov afstanden mellem termostat og kommunikationsenhed.

4.5.3 Påsætning af termostat på enhedsstander

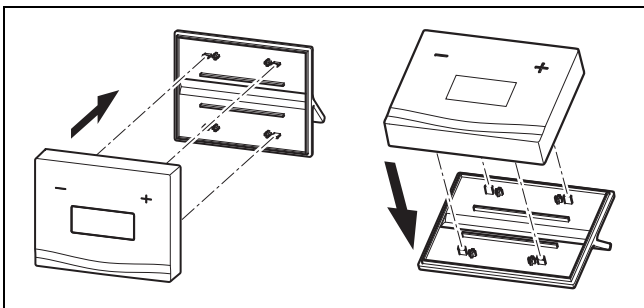

1. Tag vægbeslaget af termostatens bagside.
2. Isæt batterierne i termostaten.
3. Sæt termostaten forsigtigt på enhedsstanderen.
 - Fastlæg termostatens opstillingsvinkel, idet du sætter den drejet 180° på enhedsstanderen.
4. Tryk forsigtigt termostaten på enhedsstanderen, indtil enhedsstanderens tappe går hørbart i indgreb i termostaten.

5 Udførelse af elinstallation

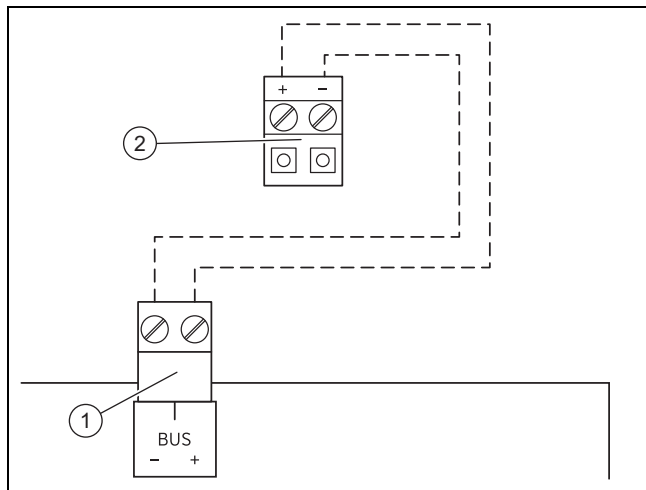

Fare!

Livsfare på grund af strømførende tilslutninger!

Ved arbejde i kedlens kontrolboks er der livsfare på grund af elektrisk stød. Netti-slutningsklemmerne er også strømførende, når anlægget er slukket på hovedafbryderen.

- ▶ Før der udføres arbejde i kedlens kontrolboks, skal anlægget slukkes på hovedafbryderen.
- ▶ Sluk for strømmen til kedlen ved at trække stikket ud eller ved at gøre kedlen spændingsfri med en afbryder med en kontakttåbning på mindst 3 mm (f.eks. sikringer eller effektafbrydere).
- ▶ Sørg for, at der ikke kan tændes for strømmen igen.
- ▶ Kontrolboksen kan kun åbnes, når kedlen ikke er tændt.

1. Sluk for strømmen til kedlen.
2. Sørg for, at der ikke kan tændes for strømmen til kedlen igen.
3. Tilslut eBUS-ledningen til stiftlistens klemmer **(2)** i kommunikationsenhedens vægsokkel.
 - eBUS-ledningens polaritet er ikke relevant. Ombytning af eBUS-ledningens tilslutninger har ingen negative indvirkninger på kommunikationen.
4. Tilslut eBUS-ledningen til kedlens klemliste **(1)** som beskrevet i vejledningen til kedlen.

Betingelse: Kedlen, der skal tilsluttes, har en klemme "24V=RT".

- ▶ Sørg for, at broen mellem 24V=RT-klemmerne er monteret.

Betingelse: Kedlen, der skal tilsluttes, har en klemme "3 4 5".

- ▶ Sørg for, at broen mellem klemme 3 og 4 er monteret.

6 Betjeningskoncept

Betjeningskonceptet og betjeningen af produktet er beskrevet i betjeningsvejledningen.

7 Idrifttagning

7.1 Overdragelse af produktet til ejeren

1. Fortæl ejeren, hvordan produktet skal håndteres. Besvar alle eventuelle spørgsmål.
2. Gør især ejeren opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes.
3. For at beskytte personer mod skoldning skal du informere brugeren på følgende måde:
 - Er der monteret en koldtandsblandeventil til beskyttelse mod skoldninger?
4. For at undgå fejlfunktioner skal brugeren informeres om følgende regler:
 - Varmeanlægget må kun være i drift i en teknisk fejlfri tilstand.
 - Sikkerheds- og overvågningsanordninger må ikke fjernes, omgås eller sættes ud af kraft.

- Fejl og skader, der begrænser sikkerheden, skal straks afhjælpes af en fagmand.
 - Styringen må ikke tildækkes af møbler, forhæng eller andre genstande.
 - Alle radiatorventiler i rummet, hvor termostaten er monteret, skal være skruet helt på.
5. Underret brugeren om nødvendigheden af at lade varmeanlægget forblive i drift i tilfælde af frost og varme rummene så meget op, at der ikke sker frostska-der.
 6. Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til ejeren til opbevaring.
 7. Giv brugeren besked om produktets artikelnummer.
 8. Hvis brugeren anvender en gulvopvarmning, skal du indstille den maksimale nominelle fremløbstemperatur på kedlen.

8 Afhjælpning af fejl

Hvis der opstår en fejl, viser termostatens display et symbol.

- ▶ Afhjælp fejlen ved hjælp af tabellen i tillægget. Fejl – oversigt (→ side 16)
- ▶ Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, bedes du kontakte kundeservice.

8.1 Udskiftning af batteri




Fare!

Livsfare som følge af forkerte batterier!

Hvis batterierne udskiftes med en forkert batteritype, er der risiko for eksplosion.

- ▶ Sørg for at anvende den korrekte batteritype, når du skifter batterier.
- ▶ Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne i vejledningen.

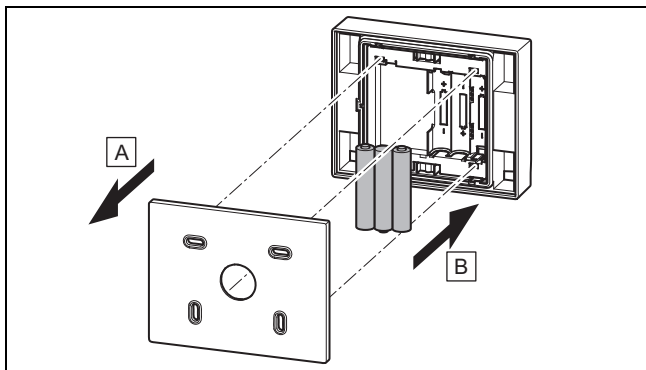

1. Tag termostaten af enhedsophænget og/eller tag enhedsstanderen af termostaten.
2. Isæt tre nye batterier af samme type. Sørg for korrekt polaritet.

3. Brug udelukkende batterier af typen AAA Alkaline 1,5 V. Brug ikke genopladelige batterier.
4. Sæt termostaten på enhedsophænget igen og/eller sæt enhedsstanderen på termostaten. Termostaten/enhedsstanderen går hørbart i indgreb.

9 Service

9.1 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producenten ved overensstemmelsesprøvnngen. Hvis der ved vedligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certificerede dele, kan det resultere i, at produktet ikke længere opfylder de gældende normer og produktets overensstemmelse derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes originale reservedele fra producenten, da man dermed er sikker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du vil have oplysninger om de tilgængelige originale reservedele, skal du henvende dig på kontaktadressen, som fremgår af bagsiden af vejledningen.

- ▶ Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller reparation, må du kun anvende reservedele, som er godkendt til produktet.

10 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen




- ▶ Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
- ▶ Følg alle relevante forskrifter.

11 Kundeservice

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen, som er angivet på bagsiden, eller på www.vaillant.dk.

Tillæg

A Fejl – oversigt

Symbol	Betydning	Afhjælpning
	Batterier næsten tomme.	– Udskift termostatens batterier.
	Batterier tomme.	– Udskift termostatens batterier.
	Ingen forbindelse til kommunikationsenheden.	– Nedsæt afstanden mellem termostat og kommunikationsenhed.

B Tekniske data

B.1 Tekniske data – termostat

Strømforsyning	3x 1,5 V (AAA)
Batteriets levetid	ca. 2 år
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesklasse	III
Tilsmudsningsgrad	II
Omgivelsestemperatur	≤ 50 °C
indstilleligt temperaturområde	7 ... 30 °C
Overførselsfrekvens termostat – kommunikationsenhed	868 MHz
868 MHz, sendeeffekt	+10 dBm

868 MHz, modtagerkategori	2
868 MHz, relativ tilkoblingsvarighed	< 0,1%
Maksimal rækkevidde, frit areal	100 m
Maksimal rækkevidde, i bygning	≈ 25 m
Højde	83 mm
Bredde	105 mm
Dybde	26 mm

B.2 Tekniske data – kommunikationsenhed

Strømforsyning	100 ... 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug	< 2 W
Kapslingsklasse	IP20
Kapslingsklasse kommunikationsenhed	III
Kapslingsklasse strømforsyning	II
Tilsmudsningsgrad	II
Omgivelsestemperatur	≤ 50 °C
Overførselsfrekvens termostat – kommunikationsenhed	868 MHz

868 MHz, sendeeffekt	+10 dBm
868 MHz, modtagerkategori	2
868 MHz, relativ tilkoblingsvarighed	< 0,1%
WLAN, type	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
WLAN, sendeeffekt	< +16 dBm
WLAN, understøttet netværkskryptering	WEP, WPA, WPA2
Bluetooth, type	2.1
Bluetooth, sendeeffekt	+10 dBm
Højde	84 mm
Bredde	83 mm
Dybde	25 mm

B.3 Produktdata i henhold til EU-forordning nr. 811/2013, 812/2013

Mærkenavn	Vaillant
Model	eRELAX
Termostatklasse	VI
Bidrag til den sæsonbestemte rumopvarmningsenergi-effektivitet η_s	4,0 %
<p>Alle data i produktinformationerne er fremskaffet i henhold til anvisningerne i de gældende EU-direktiver. Andre testbetingelser kan resultere i andre produktinformationer ved brug på andre steder. Det er udelukkende de data, der er angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyl-dige.</p>	

B.4 App



Bemærk

Appen kan downloades uden beregning (se driftsvejledningen).

Den er tilgængelig fra flere enheder med internetadgang.

Kompatibel med:

- mindst iOS 12
- mindst Android 6

C Juridisk information

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at det elektroniske tilbehør er udviklet specielt med henblik på tilslutning til en iPod, iPhone eller iPad og dermed er certificeret af udvikleren, så det opfylder Apples ydelsesstandarder. Apple hæfter ikke for driften af enheden eller dennes konformitet med sikkerhedsstandarderne og forskrifterne. Bemærk, at brugen af tilbehøret med en iPhone kan påvirke den trådløse funktion.

Leverandør**Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk



0020212879_02

Udgiver/Producent**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.

Med forbehold for tekniske ændringer.